



Változások az új IIHF szabálykönyvben

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség jelenlegi szabálykönyve 2014. június 30-án érvényét veszítette. A 2014. július 1-től érvényes új szabálykönyvet az IIHF májusi, Minszkben megtartott kongresszusán fogadta el. A szabálykönyv számos új – a jégkorong sportágat alapjaiban érintő – változást hoz. Ezeket a változtatásokat az IIHF hivatalos bajnokságain kell alkalmazni. A Magyar Jégkorong Szövetség a fenti időponttól – a lehetőségek szerint – az új szabálykönyv szerint szervezi a bajnoki rendszerét. A technikai jellegű változások a pályák kialakítását is alapvetően érintik. Vannak közöttük olyanok, amelyek megvalósítása – anyagi feltételek hiánya miatt – minden működő pályán nem megoldható. Ezért az MJSZ a pályákra vonatkozó technikai jellegű változtatásokat csak részlegesen fogja kötelezően alkalmazni.

Technikai jellegű változások:

Pálya mérete (m):

	régi	új
hosszúság	60-61	60
szélesség	29-30	26-30

Palánk mérete (mm):

	régi	új
jég felszínétől számítva	1170-1220	1070
padlótól számítva	-	1100

Magasító (cm):

	régi	új
rövid oldalon + 4 m	160-200	240
hosszú oldalon min.	80	180

A magasítónak olyan anyagból kell készülnie, amely megfelelő rugalmasságot biztosít, csökkentve a játékosok sérülésének veszélyét. A magasítón – a cserepadokon kívül – semmilyen nyílás nem megengedett, kivéve a zsúri fülkén lévő játékvezetői nyílást. Ez azt jelenti, hogy a cserepadok közötti palánk szakaszt is magasítóval kell ellátni.

Harmadok mérete (m):

A régi szabálykönyv szerint a harmadok mérete egyforma. Az új szabályozásban a támadó/védekező harmad méretét növelni kell a palánktól számított 22,86 m-ig.



Magyar Jégkorong Szövetség
Magyar Sport Háza, Budapest, Istvánmezei út 1-3
tel.: +36 1 460 6863, fax.: +36 1 460 6864
www.icehockey.hu, info@icehockey.hu

A kék vonal kijelölésének módszere:

A hátsó palánkoktól 4 m távolságra kijelöljük az alapvonalat. Az alapvonalától 18,86 m-re, a palánktól 22,86 m-re kijelöljük a kék vonal középvezetét. (a kék vonal 30 cm széles, tehát 15 cm-nél)

60 m hosszúságú pályánál:

60 m – 2x4 m = 52 m	alapvonalak
60 m – 2x22,86 m = 14,28 m	semleges harmad

A támadó/védekező harmadoknak minden esetben 22,86 m méretűnek kell lenniük. A nem szabvány méretű pályáknál a semleges harmad mérete változhat. A pálya vonalazásánál ügyelni kell arra, hogy a semleges harmadok bedobó pontjai ugyancsak 1,5 méterrel beljebb kerüljenek a pálya közepe felé.

Ajtók:

A harmadok méretének változásával ügyelni kell arra, hogy az ajtók az alábbiak szerint legyenek elhelyezve:

cserepadokról nyíló ajtók:

egy-egy ajtónak a semleges, illetve támadó/védekező harmadba kell nyílnia

büntető padról nyíló ajtók:

az ajtóknak a semleges harmadba kell nyílniuk


Zsúri fülke, csere- és büntető padok:

A harmad vonalak áthelyezésével a semleges harmad mérete 60 m hosszúságú pályánál 14,33 m. A zsúri fülke, valamint a büntető padok együttes minimális hossza 13,5 m. A büntető padokat és a zsúri fülkét a kék vonalak között kell elhelyezni. 60 m hosszúságú pályánál a padok és a zsúri fülke közötti távolság kb. 40-40 cm. A cserepadoknak a középvezetéstől számított 2 méterre kell kezdődniük, minimális hosszúságuk 10 m.


Mellékletek:

1. méretezett pálya alaprajz
2. palánk és magasító rajza
3. rugalmas kapu illesztés
4. rugalmas kapu illesztés telepítése
5. kapu védelem

1. számú melléklet: méretezett pálya alaprajz

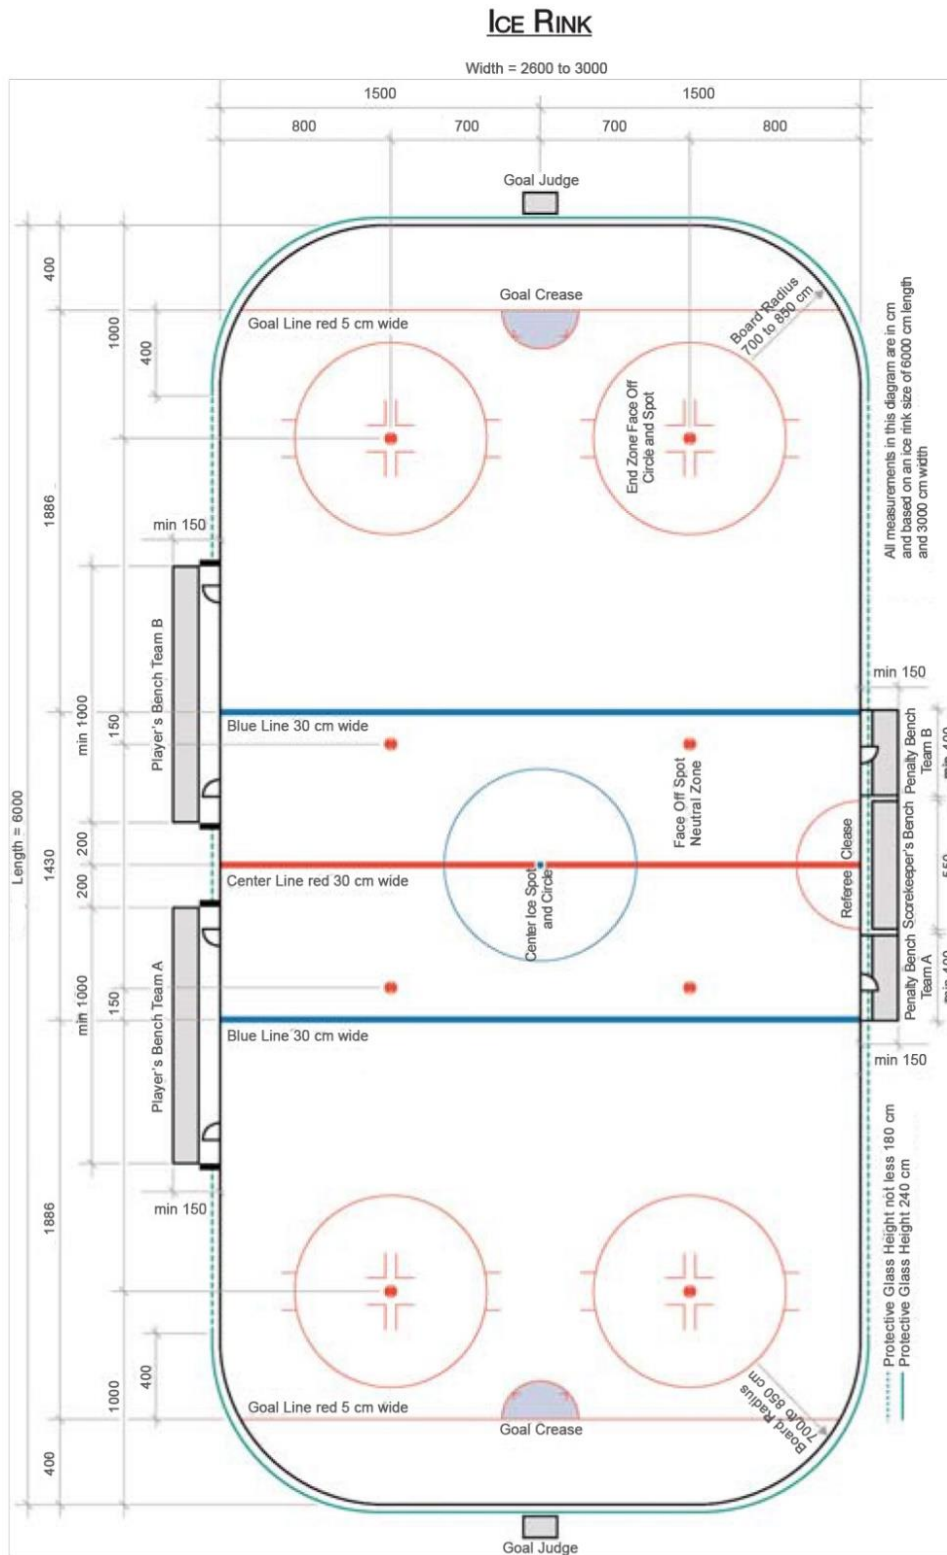

2. számú melléklet: palánk magasítóval

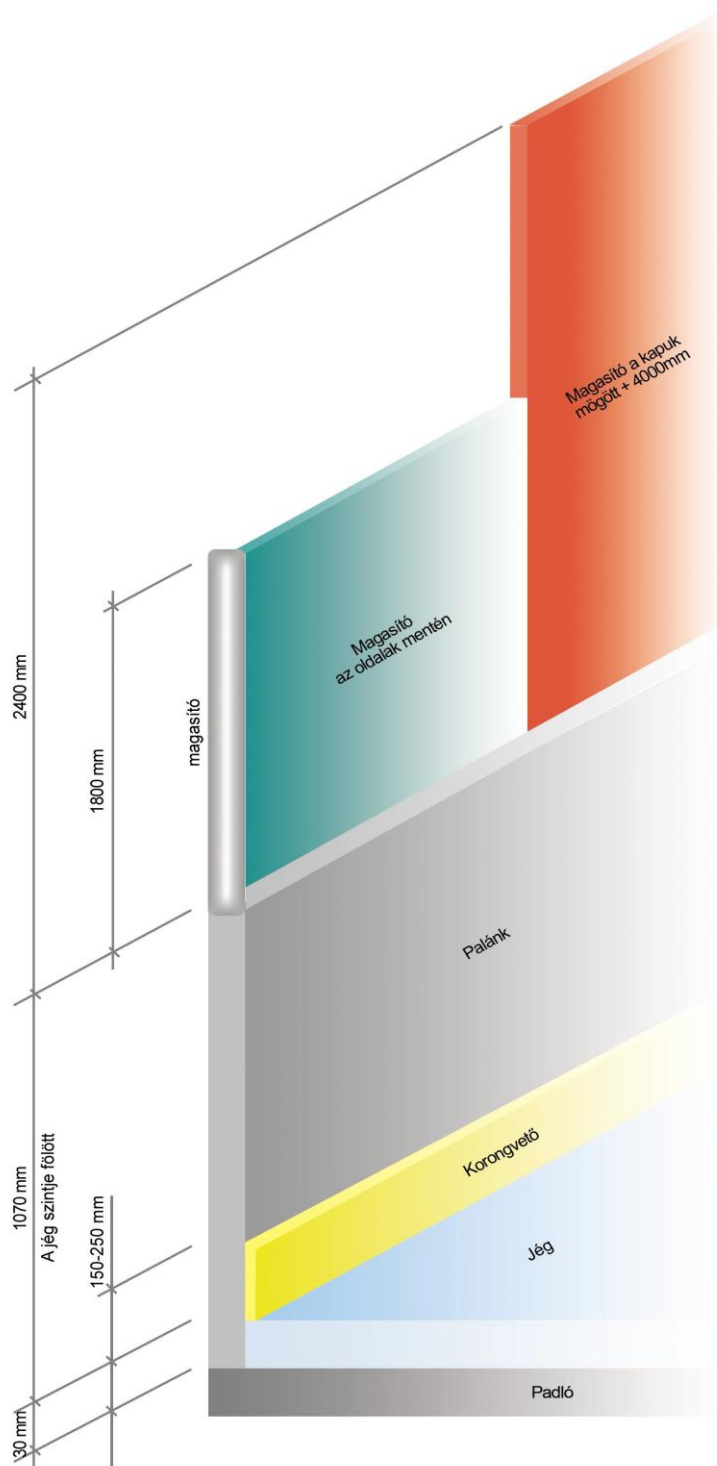

3. számú melléklet: rugalmas kapu illesztés




4. számú melléklet: rugalmas kapu illesztés telepítése



SOCKETS TO BE DRILLED IN TO THE EXISTING SLAB AND BETWEEN THE COOLING PIPES DRILLING WITH 35mm DRILL AND GLUEING WITH EPOXI

AZ ILESZTŐ CSAP ÜREGEIT A MEGLÉVŐ PADLÓBA KEL BEFŰRNI A HŰTŐ CSÖVEK KÖZÉ 35 mm ÁTMÉRŐVEL, MAJD RÖGZÍTENI AZ ILESZTŐ HÜVELYT.

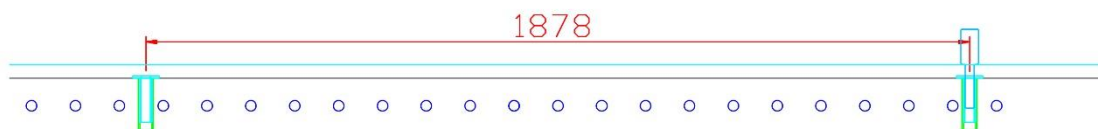

- LAYERS:**
- ICE
 - SLAB
 - PIPING

- RÉTEGEK:**
- JÉG
 - PADLÓ
 - HŰTŐCSÖVEK

5. számú melléklet: kapu védelem





Magyar Jégkorong Szövetség
Magyar Sport Háza, Budapest, Istvánmezei út 1-3
tel.: +36 1 460 6863, fax.: +36 1 460 6864
www.icehockey.hu, info@icehockey.hu

A 2014/2015-ös szezonról kötelezően érvényes szabályváltozások:

1. Pálya mérete:
az IIHF által rendezett hazai világtornákon (U18, U20, felnőtt) a pálya hossza 60 m, szélessége 26-30 m az új pályák építésénél az MJSZ csak az új szabvány szerinti méretűekre ad ki engedélyt
a régi szabvány méretű pályáknál a védekező/támadó harmadok mérete kötelezően 22,86 m, a 60 m-től eltérő méret változást a semleges harmadnál kell érvényesíteni.
2. Palánk és magasító:
az IIHF által rendezett hazai világtornákon (U18, U20, felnőtt) a palánk magassága 1070 mm a jégtől számítva
a magasító anyaga rugalmas, magassága a rövid oldalon 240 cm, a hosszú oldalon 180 cm
a magasítónak folytonosnak kell lennie, kivéve a cserepadokat és a zsúri fülke játékvezetői nyílását, ez érvényes a régi szabvány szerinti palánkra és magasítóra is
3. Harmadok mérete:
a védekező/támadó harmadoknak a mérete a palánktól számítva 22,86 m
a pálya vonalazásánál a kék vonalak áthelyezése miatt változik a semleges harmad bedobó pontjainak a helye (kék vonaltól 150 cm!)
4. Ajtók elhelyezése:
cserepadokról nyíló ajtók:
egy-egy ajtónak a semleges, illetve támadó/védekező harmadba kell nyílnia
büntető padról nyíló ajtók:
az ajtóknak a semleges harmadba kell nyílniuk
5. Zsúri fülke, csere- és büntető padok:
A zsúri fülke, valamint a büntető padok együttes minimális hossza 13,5 m. A büntető padokat és a zsúri fülkét a kék vonalak között kell elhelyezni. 60 m hosszúságú pályánál a padok és a zsúri fülke közötti távolság kb. 40-40 cm. A cserepadoknak a középvonaltól számított 2 méterre kell kezdődniük, minimális hosszúságuk 10 m.
6. Kapuk:
A verseny kapukra vonatkozóan az IIHF szabálykönyve nem tartalmaz változásokat. Ezzel együtt azonban a 2014/2015-ös bajnoki szezonról az MJSZ az U16, U18, U20 és az I. osztályú mérkőzéseken kötelezővé teszi a rugalmas kapu illesztések használatát. (3. 4. melléklet) Ennek indoka a balesetveszély, illetve a vitatható esetek elkerülése. A kapukat az 5. sz. mellékletben szereplő módon kell ellátni védelemmel. A megoldások utólagos kialakításához az arra igényt tartók részére az MJSZ Technikai Bizottsága segítséget nyújt.
7. Időmérő:
U16, U18, U20, valamint I. osztályú mérkőzéseken kötelező a játékidőt mérő óra üzemeltetése visszaszámláló üzemben.



Magyar Jégkorong Szövetség
Magyar Sport Háza, Budapest, Istvánmezei út 1-3
tel.: +36 1 460 6863, fax.: +36 1 460 6864
www.icehockey.hu, info@icehockey.hu

A Magyar Jégkorong Szövetség a nem szabvány méretű pályákon nem írja elő az új pályák harmad méret változásaira vonatkozó előírásokat, de javasolja az arányos méretek alkalmazását. A kapuk használatánál a kötelezően előírt korosztályok mellett mindenütt javasoljuk a rugalmas illesztéseket, valamint a kapu védelmet, elsősorban a játékosok biztonsága érdekében. Az időmérők visszaszámláló üzemben történő üzemeltetését ugyancsak javasoljuk minden – hivatalos bajnoki mérkőzést rendező – egyesület számára.

Budapest, 2014. július 1.

MJSZ Technikai Bizottsága